

70906-07
ZK 6001

proj. YKY 5x35mm²
- 1 (5) m -

SO

proj. YAKXS 5x25mm² - 3 (7) m -
proj. YAKXS 5x16mm² - 3 (7) m -
proj. YAKXS 5x25mm² - 89 (96) m -
proj. YAKXS 5x16mm² - 89 (96) m -

$P_i = 18.45 \text{ kW}$
 $k_j = 1$
 $P_o = 18.45 \text{ kW}$
 $\cos \phi = 0.9$
 $I_o = 29.7 \text{ A}$


LEGENDA

70906-07
ZK 6001

rozdzielnia główna


SO

szafka sterownicza



maszt oświetleniowy z głowicą oraz naświetlaczami LED

projektowany kabel zasilający maszt oświetleniowy YAKXS 4x25mm²



rura osłonowa typu AROT DVK50. Prowadzić na całej długości kabla


- 36 (41) m - długość trasy kabla

I/1/1

numer obwodu/masztu/naświetlacza

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie materiałów/produktów równoważnych.
Podane konkretne typy elementów i materiałów mają charakter przykładowy.

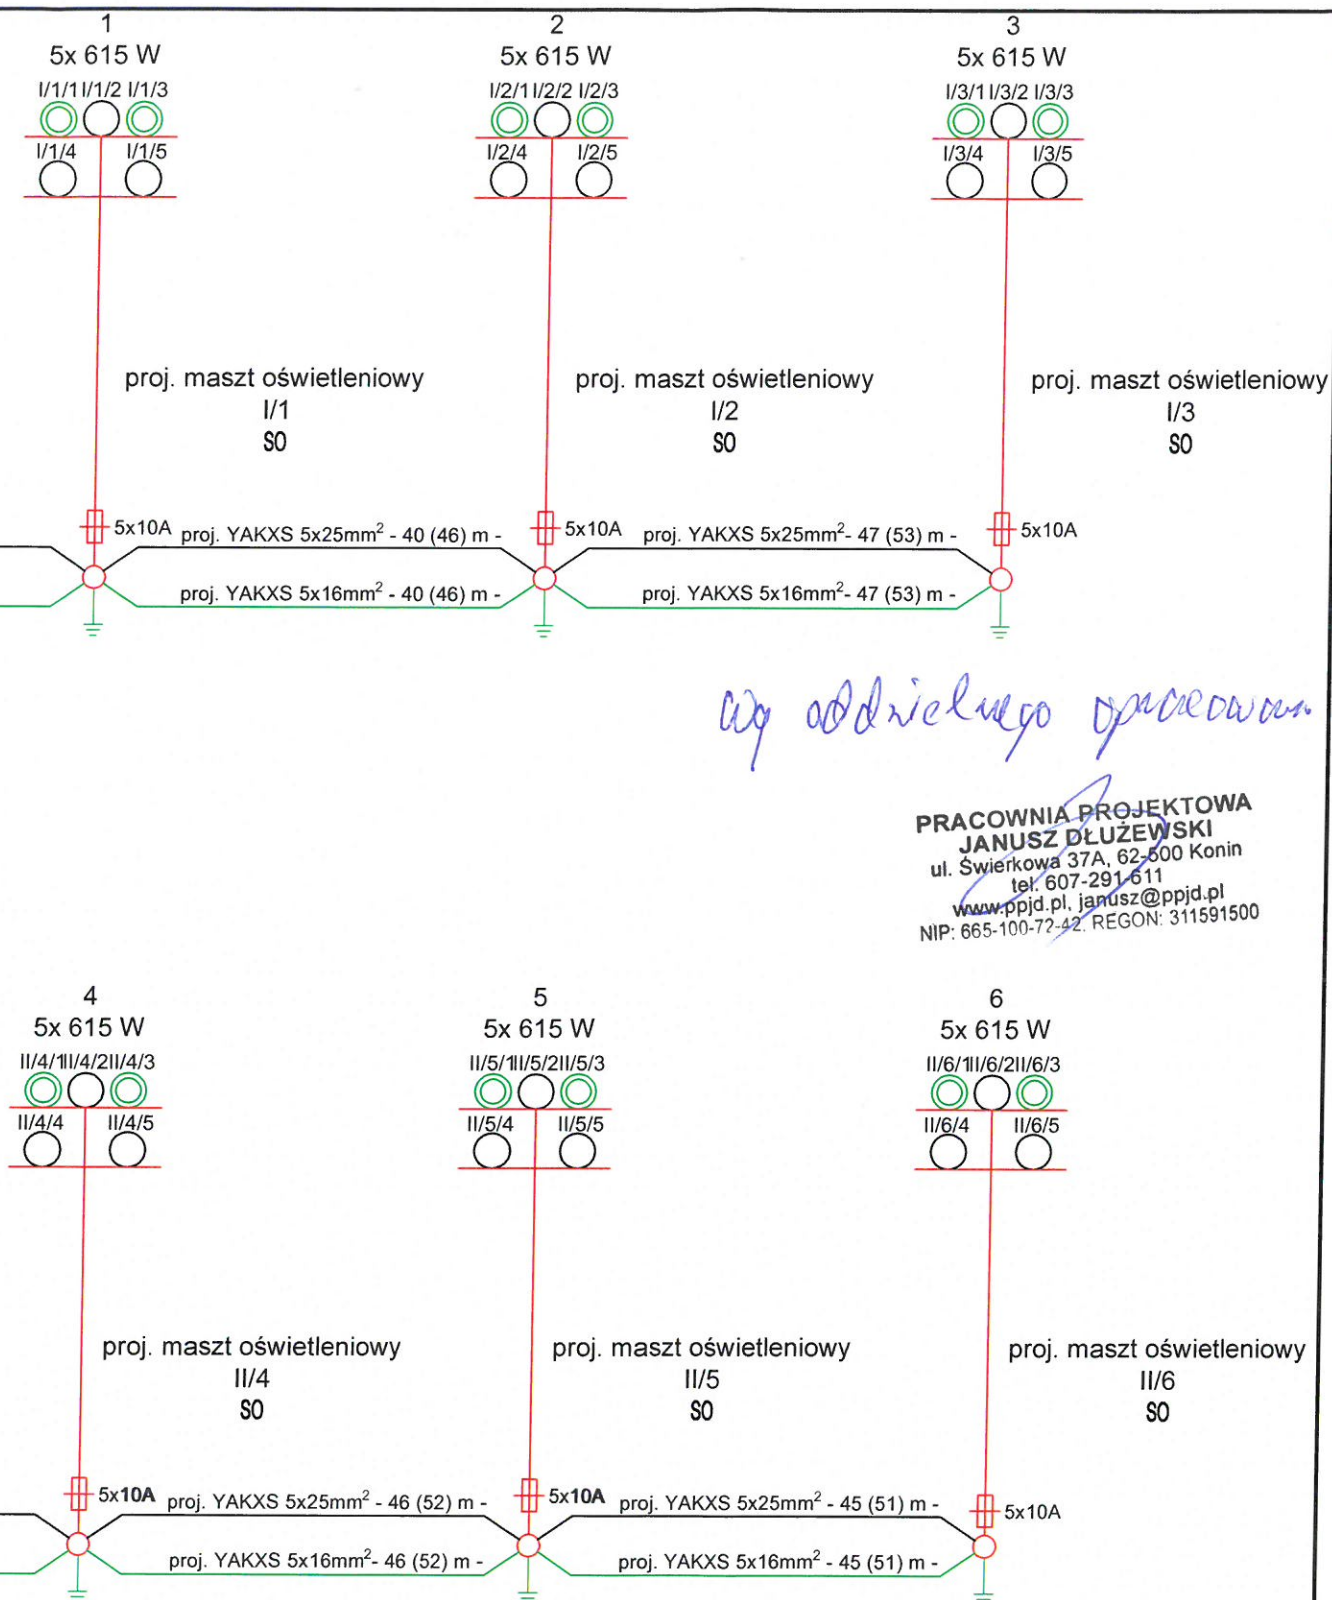

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JANUSZ DŁUŻEWSKI
 ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin
 tel. 607-291-611
 www.ppjd.pl, janusz@ppjd.pl
 NIP: 665-100-72-42, REGON: 311591500

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody Pracowni projektowej Janusz Dłużewski

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI ul. Świerkowa 37 A, 62-500 Konin				
Budowa:	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE			
Adres budowy:	ULICA SPORTOWA, MIEJSCOWOŚĆ KOŁO, GMINA KOŁO, POW. KOLSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, DZ. NR. EWID. 1/2, 2, 3, 5			
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KOŁO UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO			
Nazwa załącznika:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: mgr inż. Andrzej Pótról	elektryczna	7131-7132/179/PW/2001		9
Opracował: mgr inż. Janusz Dłużewski				
Stadium dokumentacji: ZGŁ.	Skala: schemat	Data: 03.2019 r.	str. 1/1	